

知らない間に


消防法令違反

になっていませんか？

消防法令違反の大半は、建物の増改築や接続、改装、用途変更（新たなテナントの入居）で発生しています。

知らない間に消防法令違反にならないよう、建物の増改築や接続、改装、用途変更をお考えの場合は、事前にご相談ください。


事例1 木造の倉庫を増築

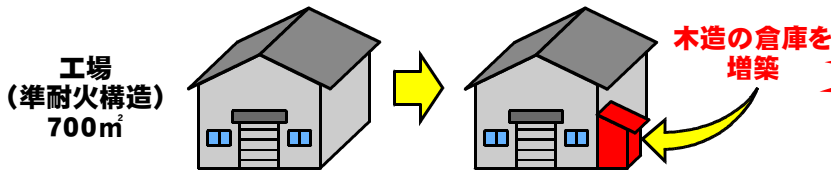

屋内消火栓設備
未設置

※準耐火構造の緩和要件が適用されず、屋内消火栓設備の設置が必要となった事例


事例2 渡り廊下で建物を接続

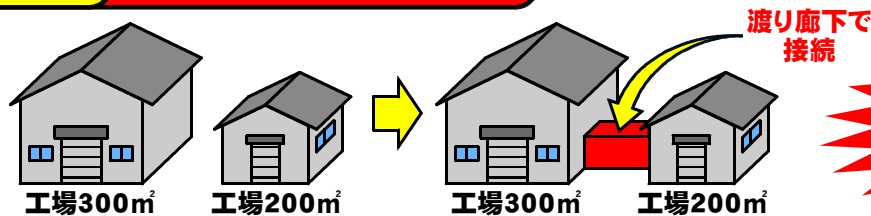

自動火災報知設備
未設置

※2つの建物の面積が合算され、自動火災報知設備の設置が必要となった事例


事例3 事務室を間仕切った

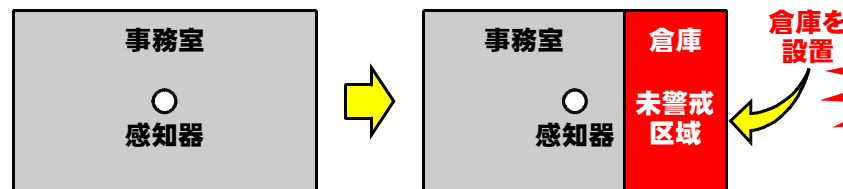

自動火災報知設備
未警戒区域発生

※事務室を間仕切り倉庫を設置したことにより、自動火災報知設備の未警戒区域が生じた事例

事例4 事務所から飲食店に用途変更

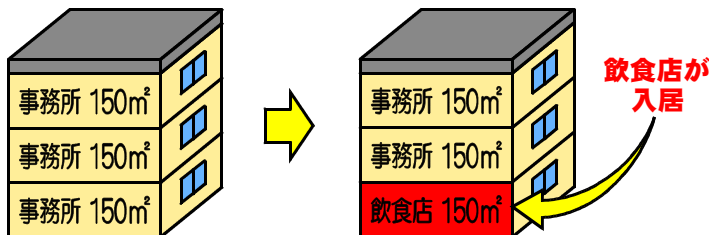

自動火災報知設備
未設置

※建物の用途が変更され、自動火災報知設備の設置が必要となった事例

問い合わせ先：鹿角広域行政組合消防本部

警防予防課：22-7325
消防署：23-4975

十和田分署：35-2006
小坂分署：29-2119